

## 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。  
このたび、下記検査項目につきまして、測定試薬の製造販売を中止するとの連絡が試薬販売会社よりございました。  
つきましては、検査内容を変更させていただきたくご案内申し上げます。  
何卒ご了承賜りますようよろしくお願い申し上げます。

敬 白

### 記

■ 変更実施日 平成 27 年 1 月 30 日（金）ご依頼分より

■ 変更項目


検査項目	● アンドロステンジオン
------	--------------

## ● アンドロステジオン

現試薬の製造販売中止に伴い、下表のとおり検査内容を変更させていただきます。

項目コード No.	検査項目	変更箇所	新	現				
3823	アンドロステジオン	検査方法	RIA 硫酸塩析法	RIA 固相法				
		基準値	(単位：ng/mL)		(単位：ng/mL)			
			年齢(歳)	男性	女性	年齢(歳)	男性	女性
			20~29	0.48~1.82	0.64~2.34	20~29	1.2~2.5	1.1~3.9
			30~39	0.42~1.52	0.57~2.24	30~39	1.0~3.2	0.9~3.5
			40~49	0.46~1.67	0.28~1.35	40~49	1.0~2.9	0.6~2.2
			50~59	0.41~1.57	0.25~1.21	50~59	1.0~2.5	0.3~2.1
		60以上			60以上	0.6~2.7	0.3~2.0	
		報告範囲	0.10未満、0.10~99999999	0.1以下、0.1~99000000				
検体量	血清 0.5 mL	血清 0.4 mL						
保存温度	凍結保存してください	冷蔵保存してください						
所要日数	7~13 日	2~8 日						
測定場所	あすか製薬メディカル(&C)	エスアールエル八王子ラボラトリー (&E)						

### ▼現試薬と新試薬の比較

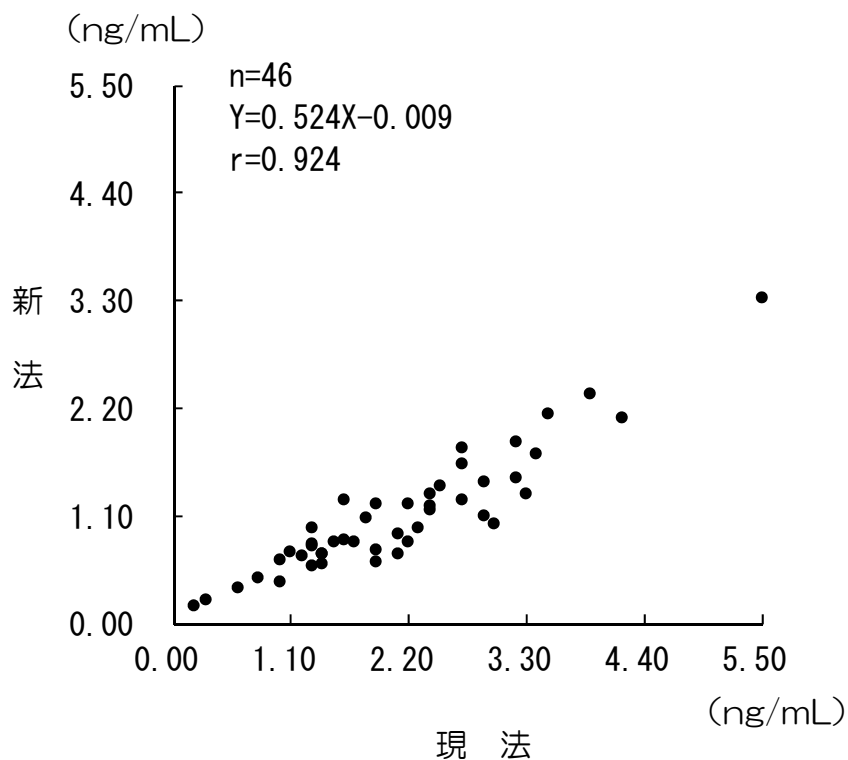

### ● 新検査方法参考文献

吉田 孝雄, 他：ホルモンと臨床 22 (5)：671~676,1974.